


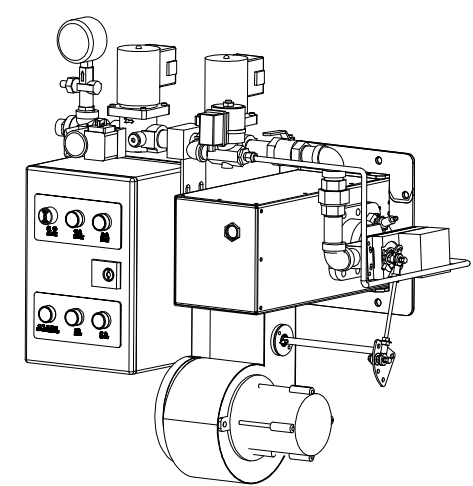
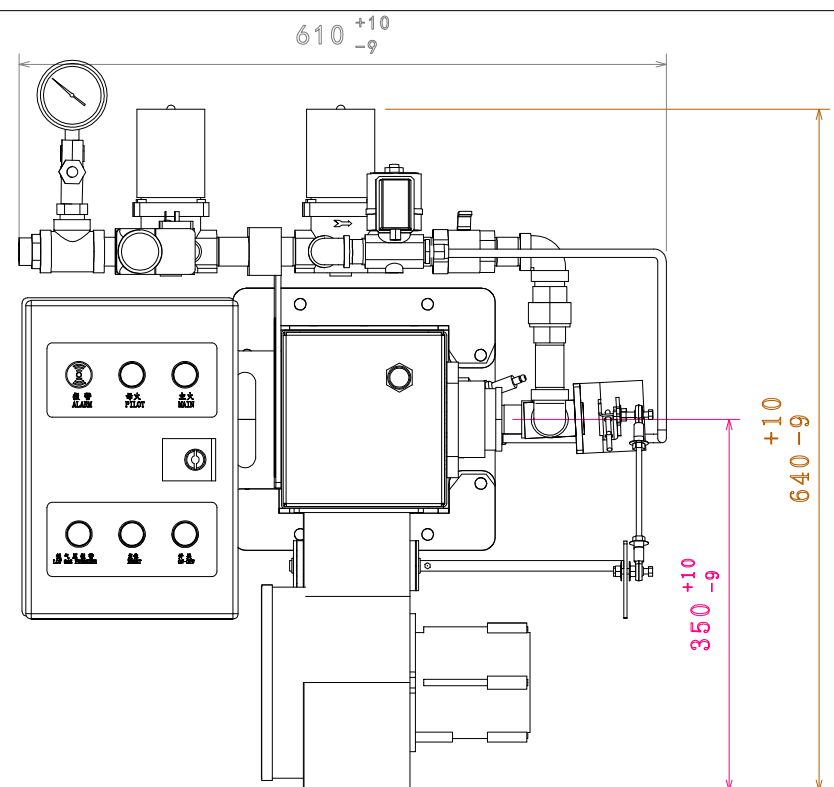
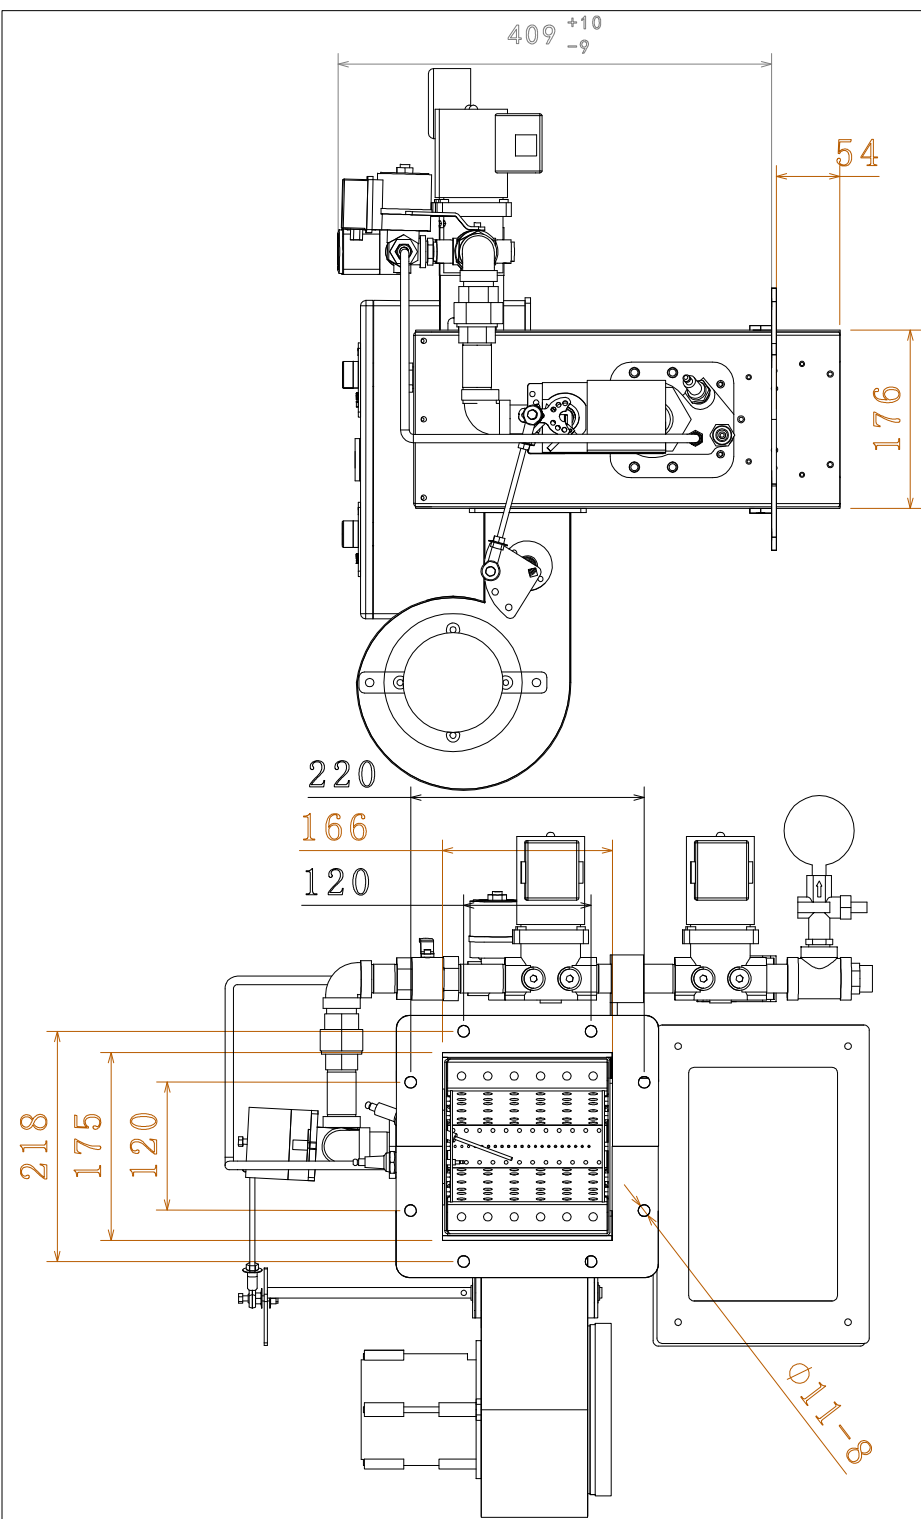
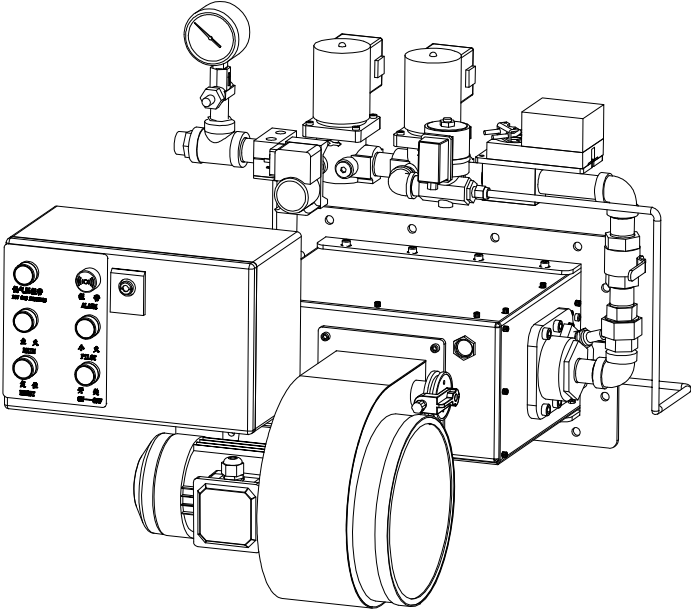
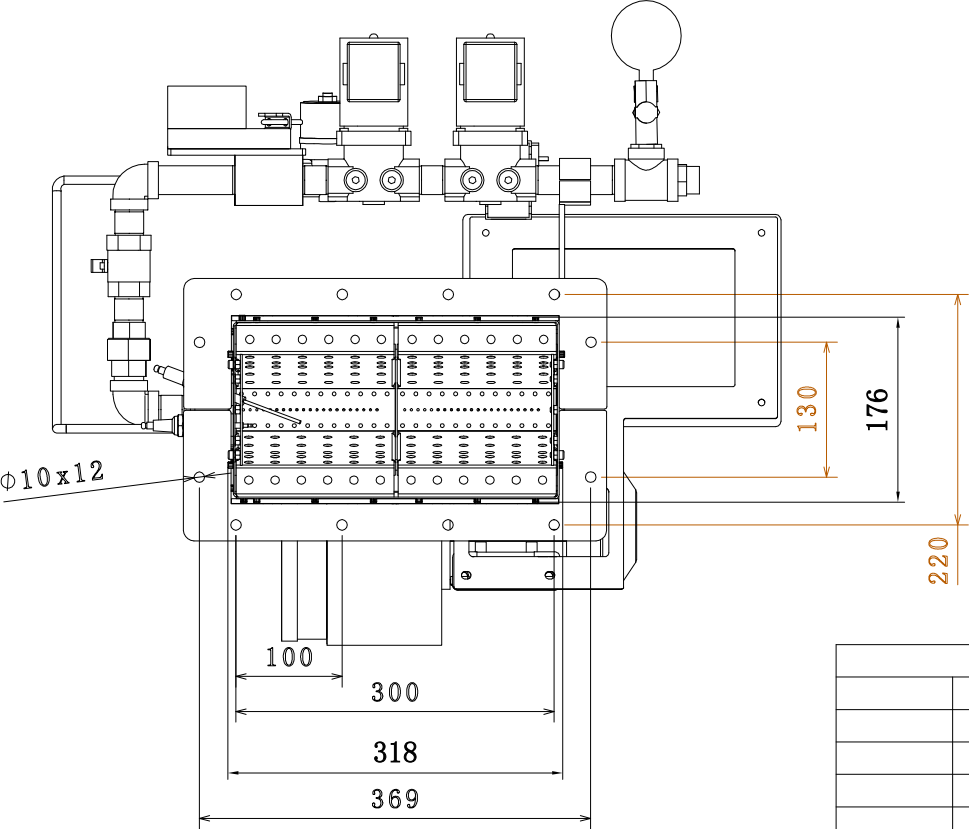
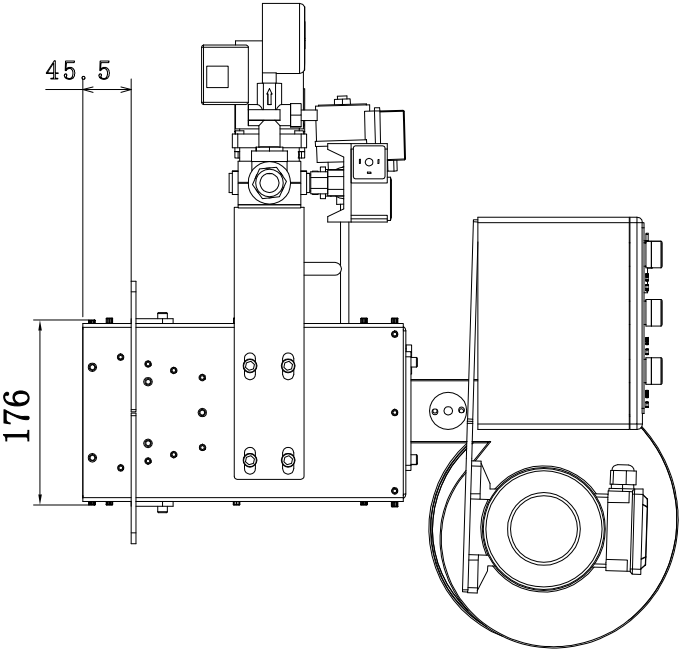
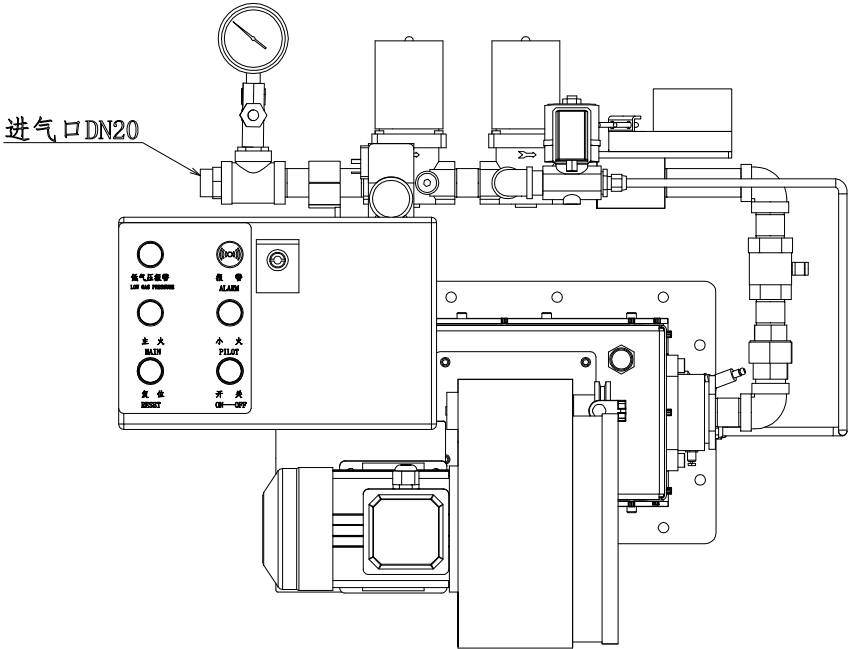
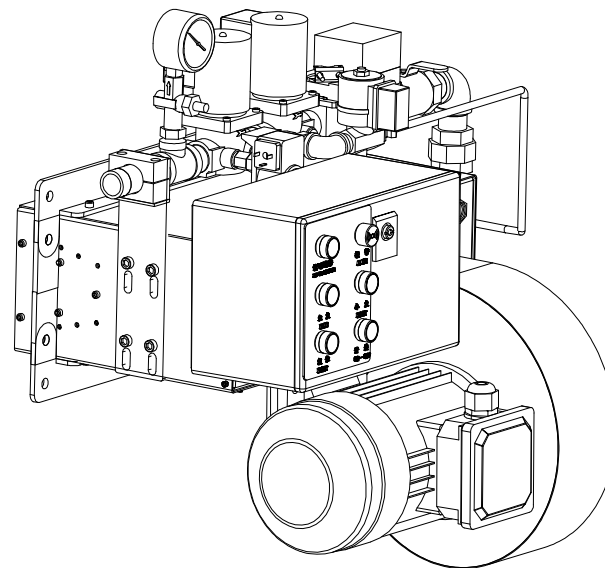


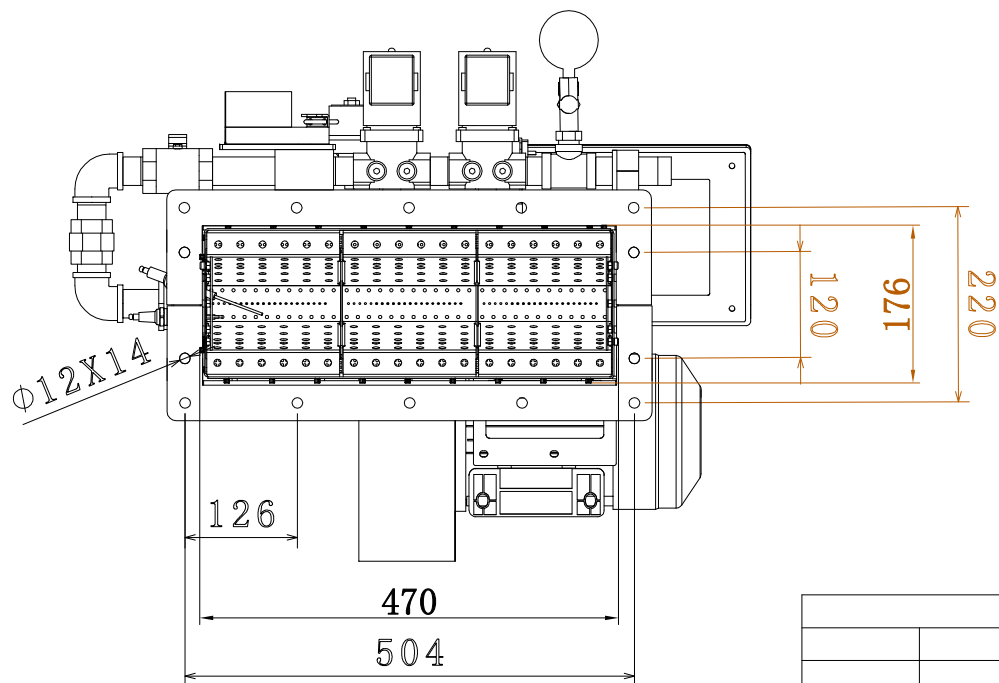

		版本	V4	DEEVAL		上海轩脉热能设备工程有限公司 SHXM Thermal Energy Equipment Engineer Co.,Ltd
		批准		比例	1: 1	DA150安装尺寸图
		审核		图号	DA15001	
		校对		日期		
		设计		项目编号		




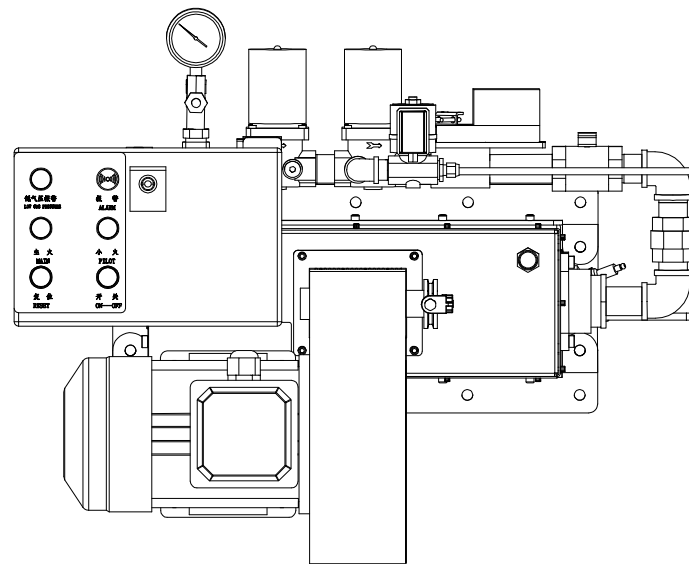


	版本	V4	DEEVAL	上海轩脉热能设备工程有限公司
	批准		比例	1: 1
	审核		图号	DA30001
	校对		日期	
	设计		项目编号	
DA300安装尺寸图				




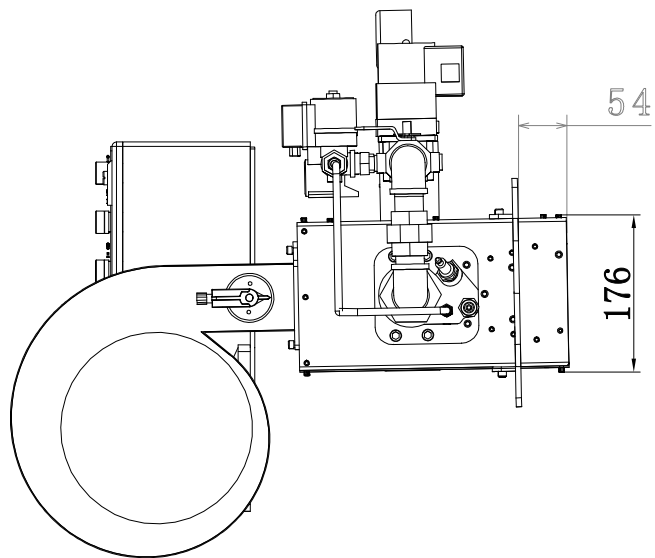


		版本	V4	DEEVAL	上海轩脉热能设备工程有限公司 SHXM Thermal Energy Equipment Engineer Co., Ltd
		批准		比例	1: 1
		审核		图号	DA45001
		校对		日期	
		设计		项目编号	





DA450安装尺寸图

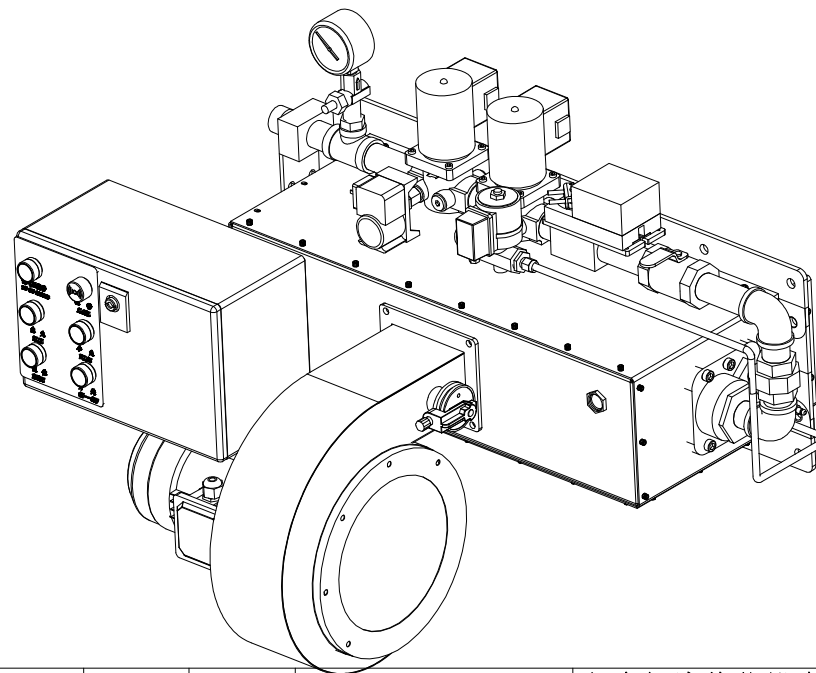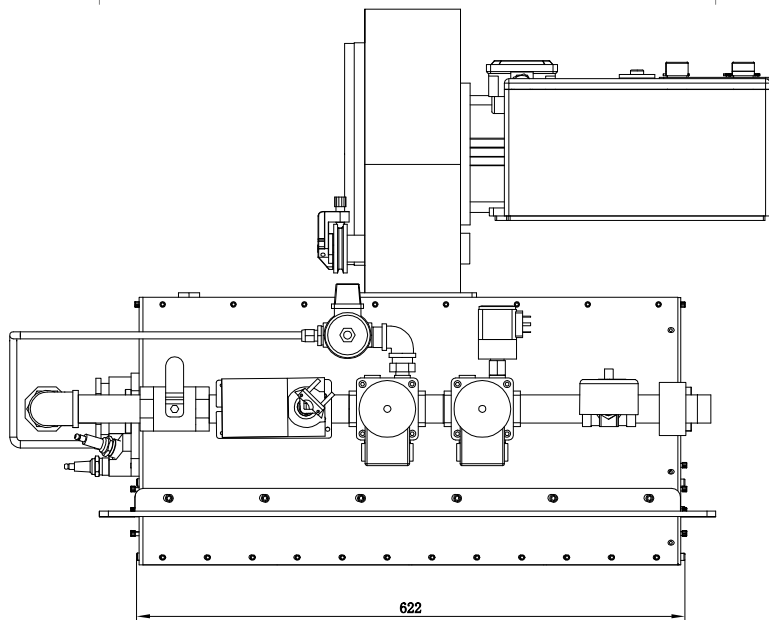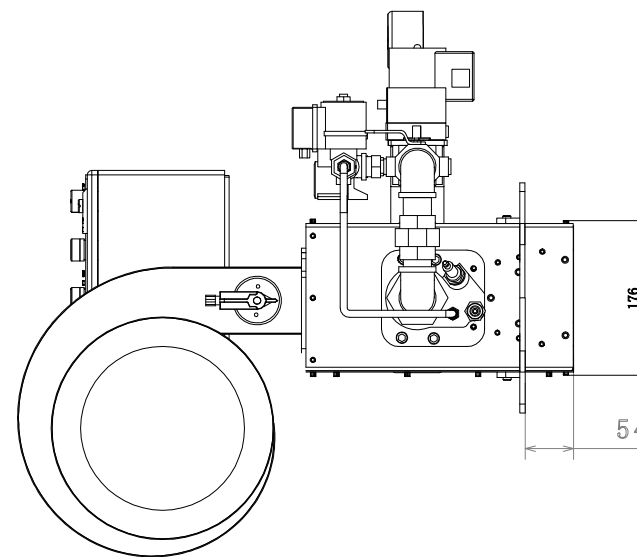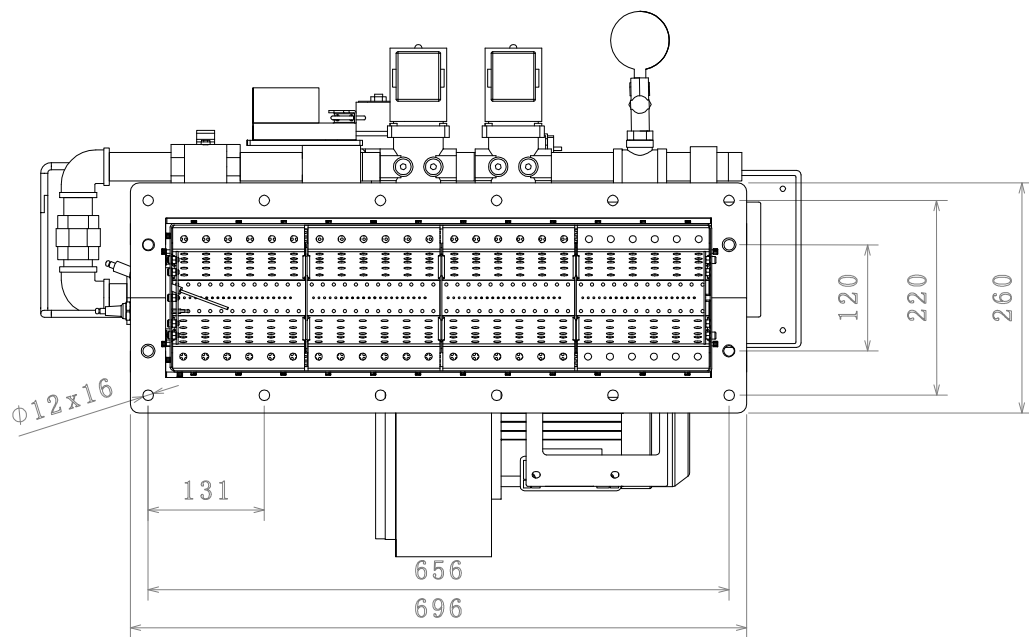

		版本	V4	DEEVAL		上海轩脉热能设备工程有限公司 SHXM Thermal Energy Equipment Engineer Co.,Ltd
		批准		比例	1: 1	DA600安装尺寸图
		审核		图号	DA60001	
		校对		日期		
		设计		项目编号		

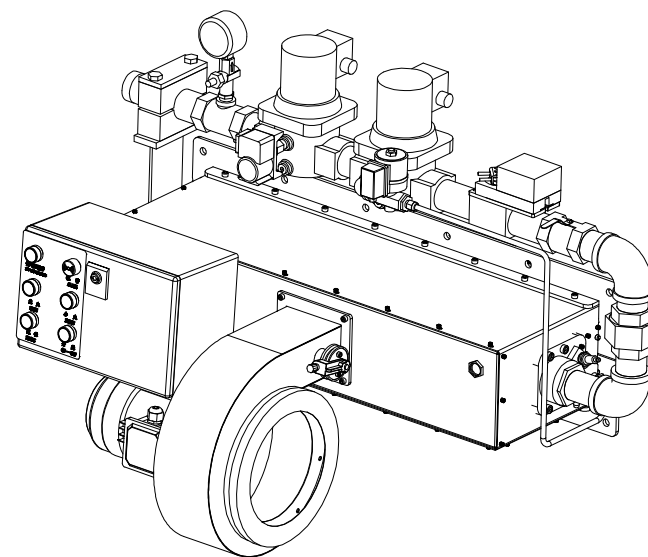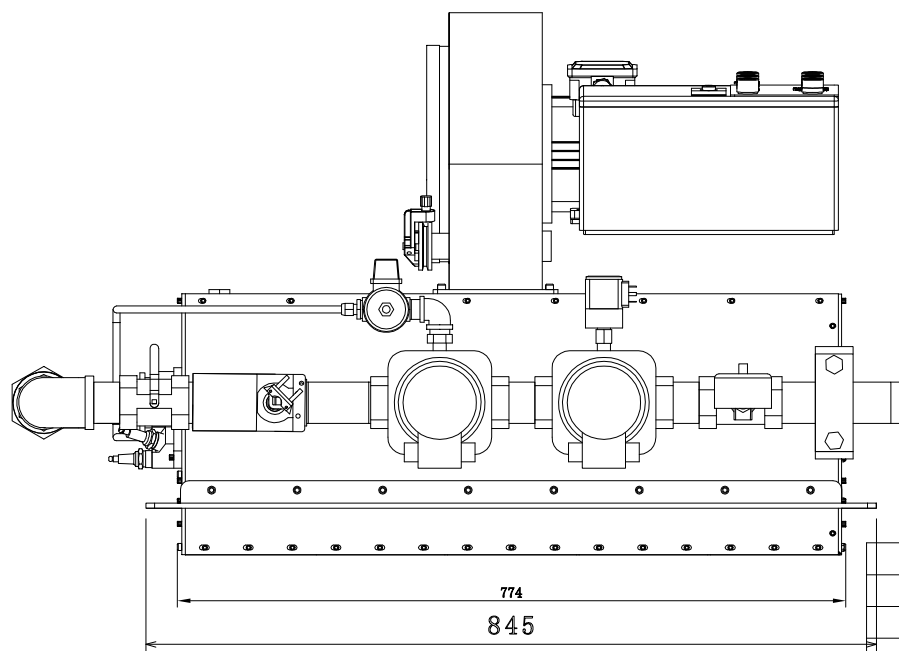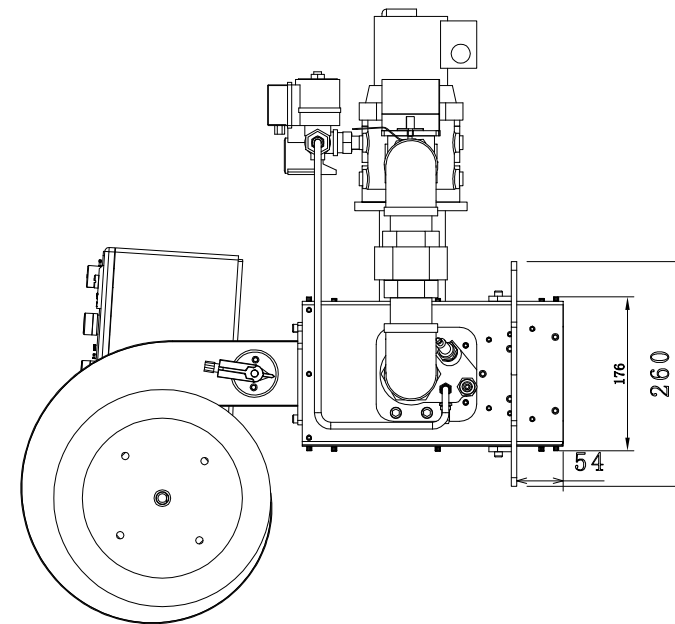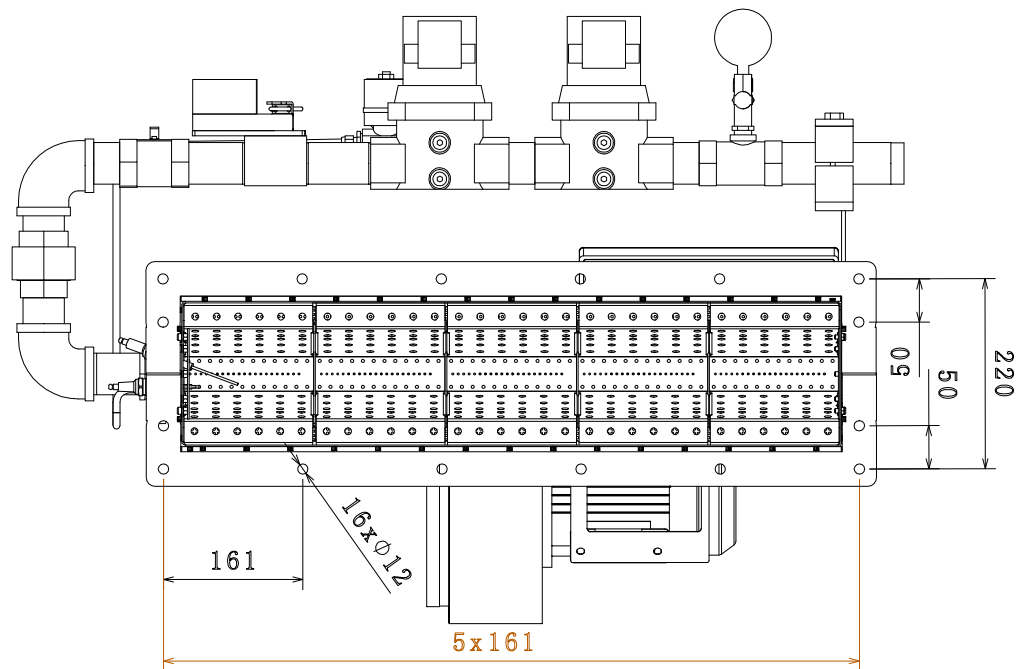

		版本	V4	DEEVAL		上海轩脉热能设备工程有限公司 SHXM Thermal Energy Equipment Engineer Co.,Ltd DA750安装尺寸图
		批准		比例	1: 1	
		审核		图号	DA75001	
		校对		日期		
		设计		项目编号		

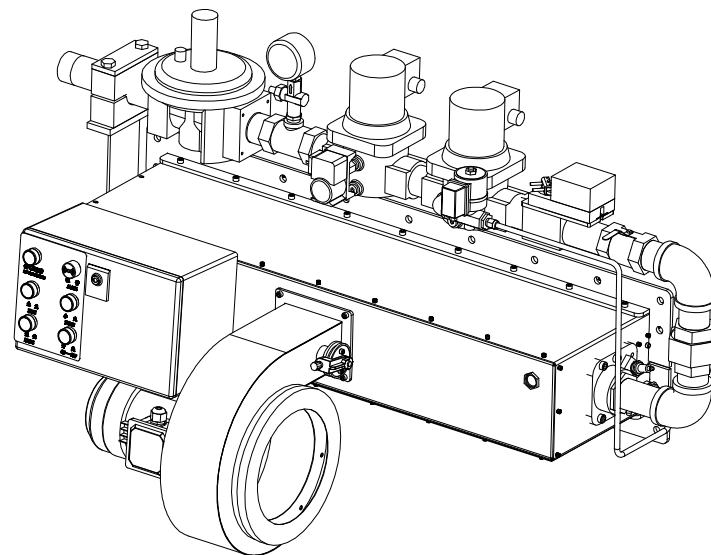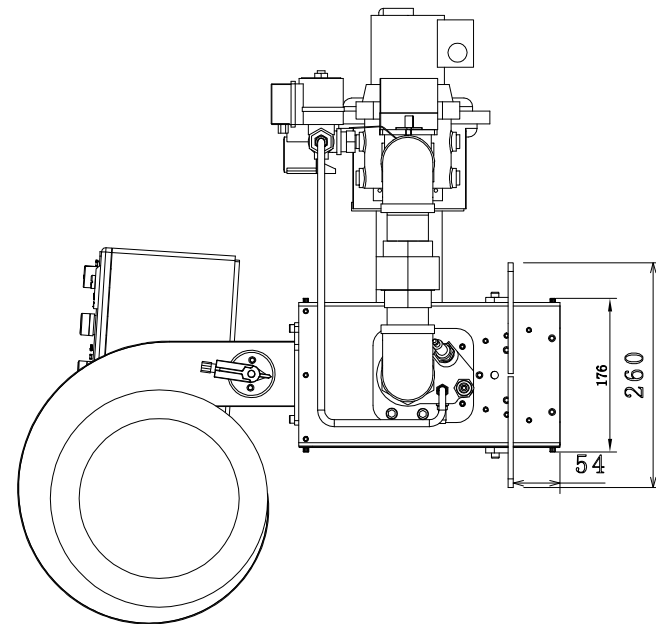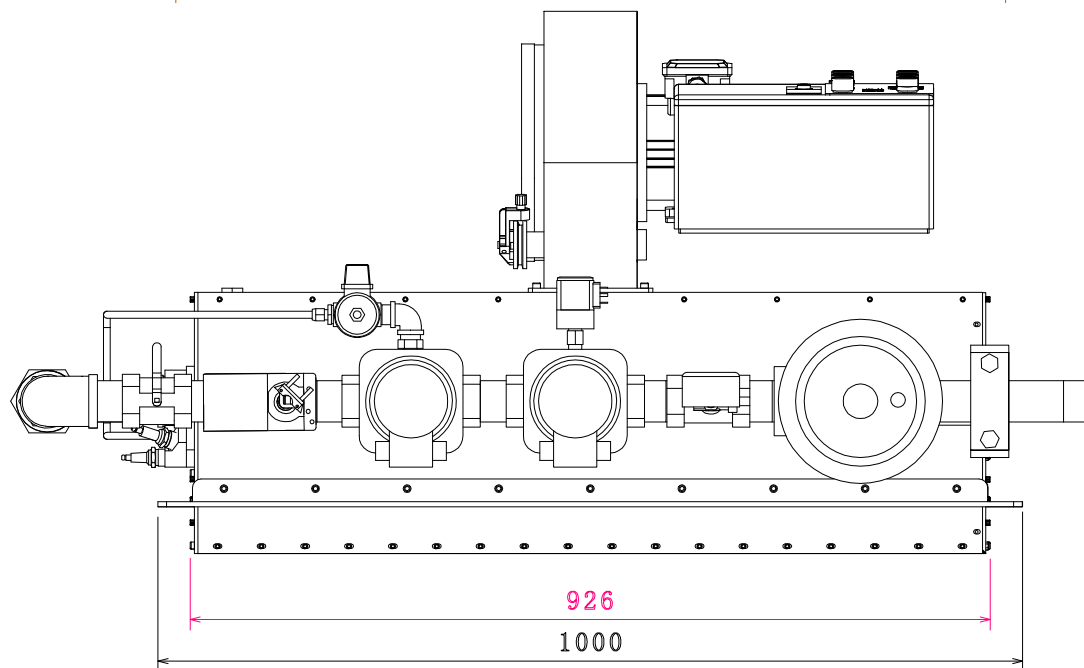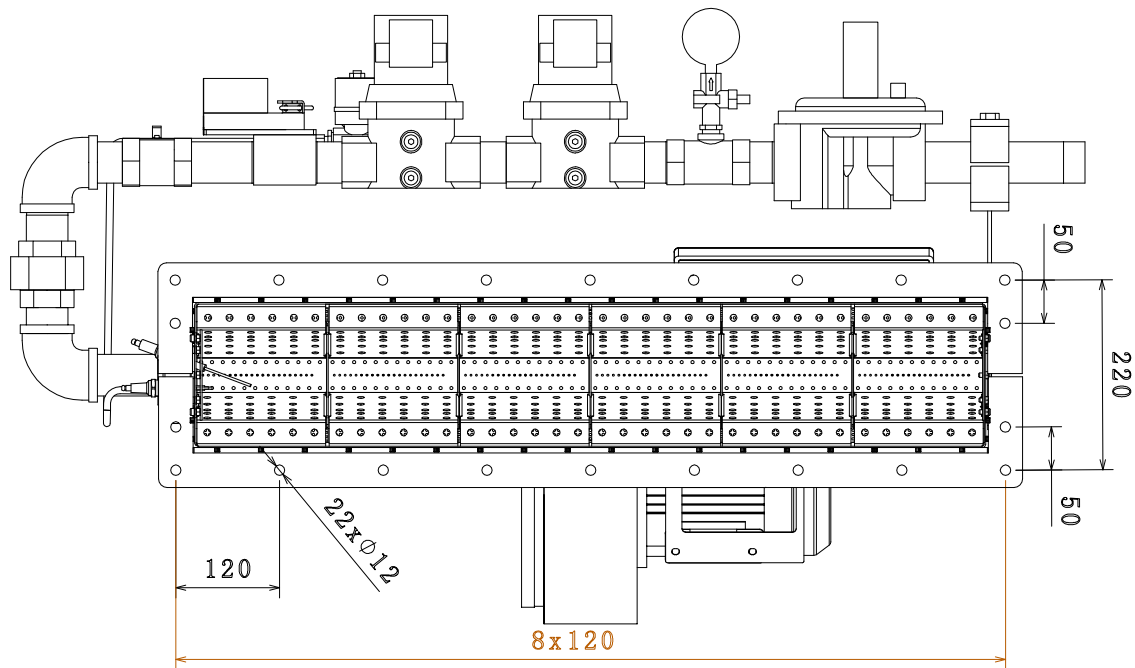

版本	V4	DEEVAL		上海轩脉热能设备工程有限公司 SHXM Thermal Energy Equipment Engineer Co.,Ltd
批准		比例	1: 1	
审核		图号	DA90001	
校对		日期		
设计		项目编号		

DA900安装尺寸图